


ODAKYU 湘南 GATE

地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。

2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。

L-① 5F イベントスペース

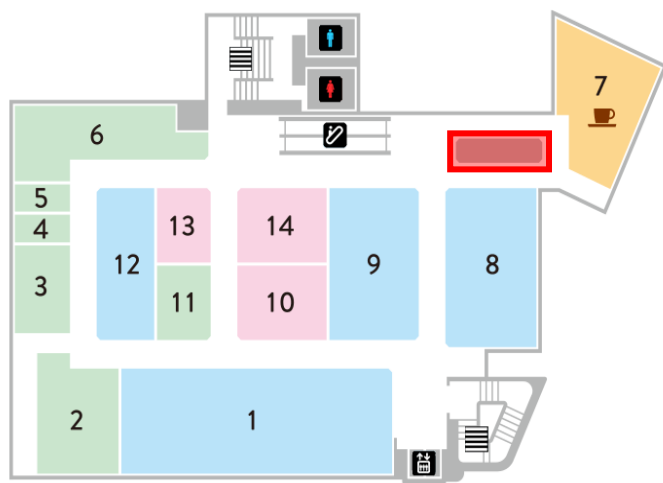


L-③ 1F 食品階段横

L-② 1F エントランス横

ODAKYU 湘南 GATE

地下1階と1階を百貨店ゾーンとして、小田急百貨店の食料品、化粧品、服飾雑貨の売場を展開。



2階から7階までは専門店ゾーンとして構成。2019年3月にリニューアルした江ノ電 藤沢駅直結の商業施設です。

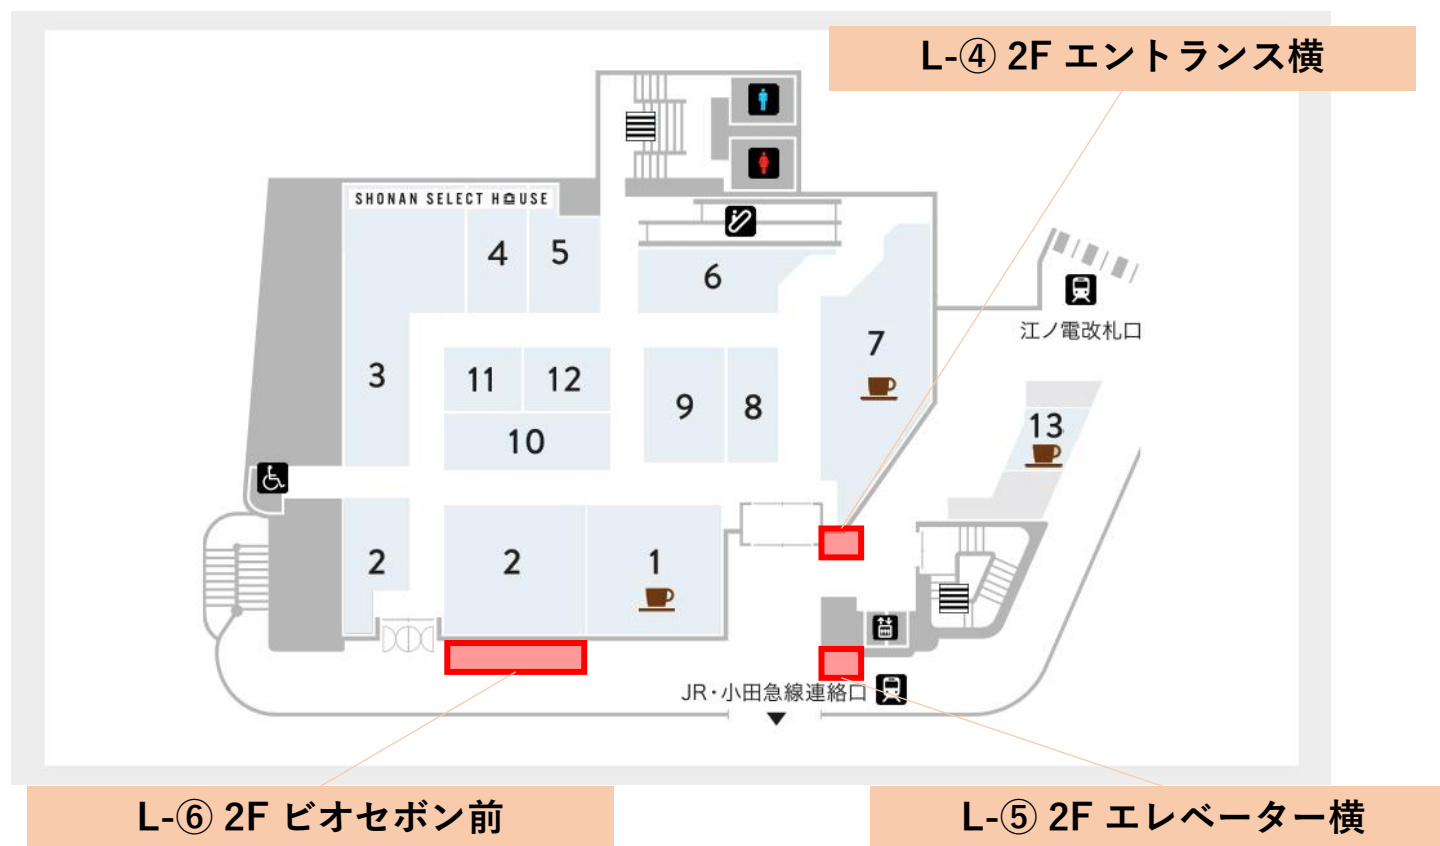

L-① 5F イベントスペース

●基本情報

●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	約33.06㎡（約10坪）
●既設設備	電源
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

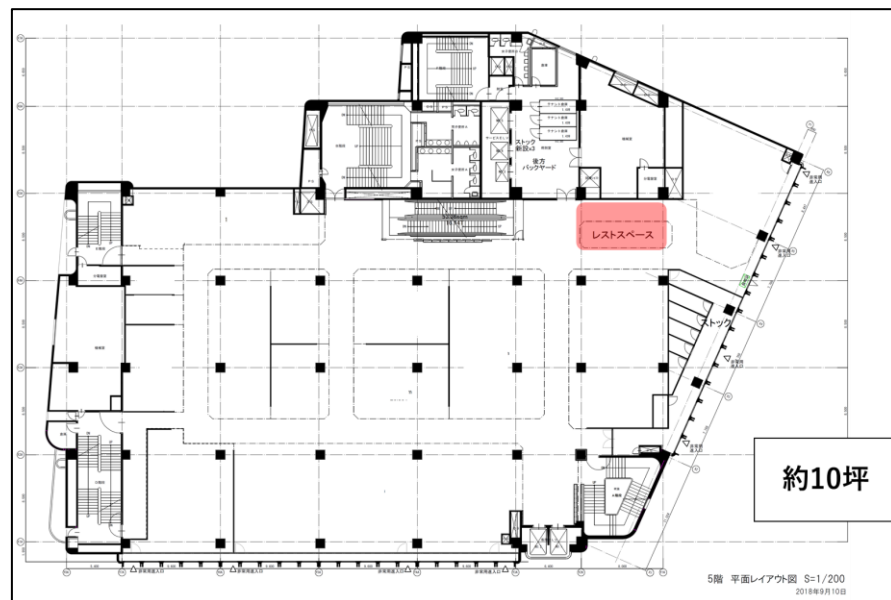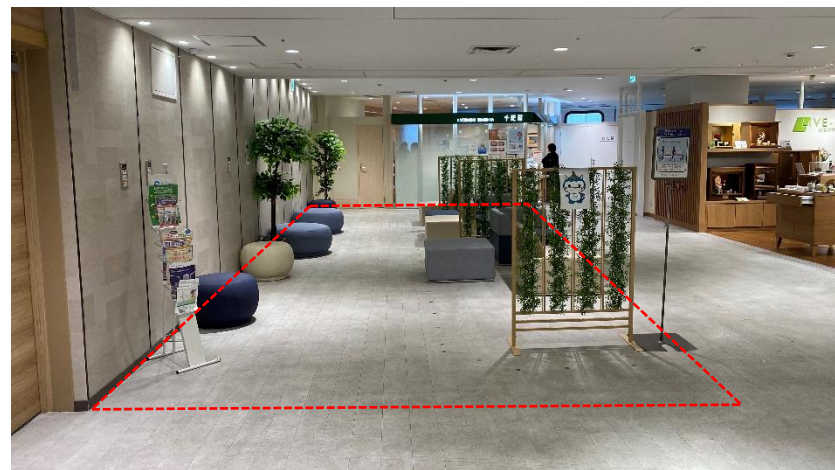


●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 5F・イベントスペース』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	否		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	5Fバックヤード	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~/20:00~ ※撤去はイベント終了後速やかに	
	●搬入導線	有	1 荷物捌き駐車場より各会場へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)	有	2 t 車まで	
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	否		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合も有り	
電気・ネット関連	●通電状況		事前申請により通電	
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	2口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		300kg/m ²	
	●天井高			
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	
	ー映像機器	無		
	ー音響機材	無		
	ー照明機材	無		

●基本情報

●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	L-② 1F エントランス横 約15.54㎡ (約4.7坪) L-③ 1F 食品階段横 約2.4㎡ (約0.7坪)
●既設設備	電源 各スペースコンセント：1口 (1,200W)
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。

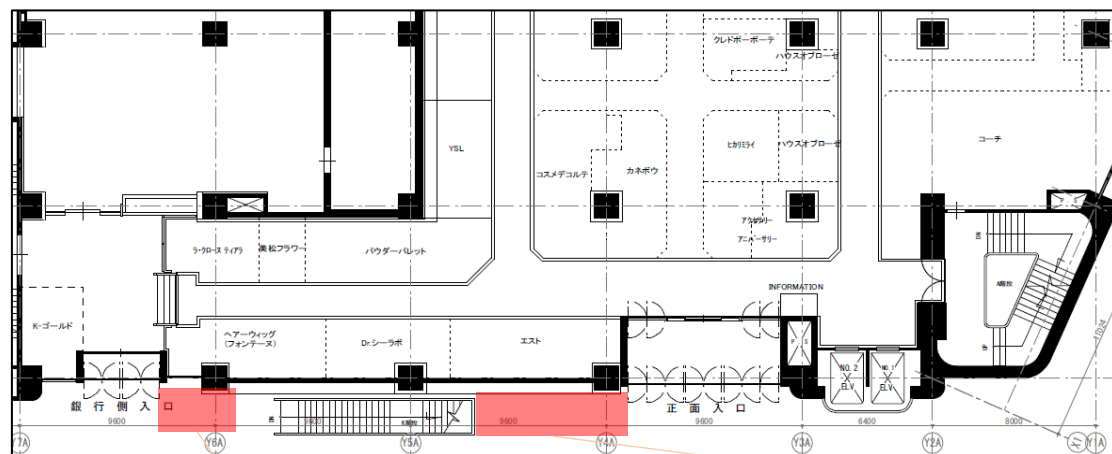

L-③ 1F 食品階段横

L-② 1F エントランス横

L-② 1F エントランス横



L-③ 1F 食品階段横



●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 1F』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	可		エントランス横のみキッチンカーも可能(小型車のみ)
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	1F、2F、3Fバックヤード	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要 但し、キッチンカーの場合は不要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~/20:00~ ※撤去はイベント終了後速やかに	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●搬入導線		1 荷捌き所、Fバックヤードから各階へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t 車まで	
	●イベントスペースへの車両搬出入時間		8:00~23:30	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況	無		
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	各所:1口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		—	
	●天井高		—	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	


スペース紹介ーODAKYU 湘南 GATE

ODAKYU Agency Inc.

●基本情報

●住所	〒251-8570 神奈川県藤沢市南藤沢21-1
●アクセス	小田急江ノ島線・JR東海道線「藤沢駅」徒歩1分 江ノ電「藤沢駅」直結
●基本利用時間	10:00～20:00
●広さ	L-④ 2F エントランス横 約2.9㎡ (約0.9坪) L-⑤ 2F エレベーター横 約6.0㎡ (約1.8坪) L-⑥ 2F ビオセボン前 約20.2㎡ (約6.1坪)
●既設設備	電源 L-④⑤：コンセント：2口 (1,200W) L-⑥：コンセント：4口 (2口 1,200W)
●基本料金(円/税別)	※料金についてはお問い合わせください。


L-④ 2F エントランス横

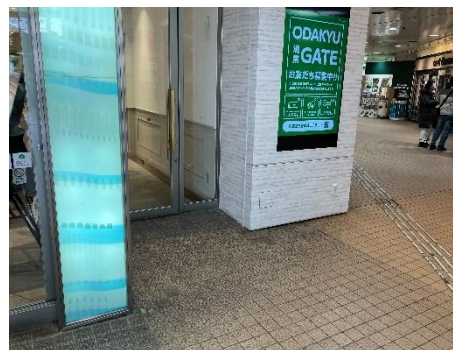

L-⑤ 2F エレベーター横



L-⑥ 2F ビオセボン前

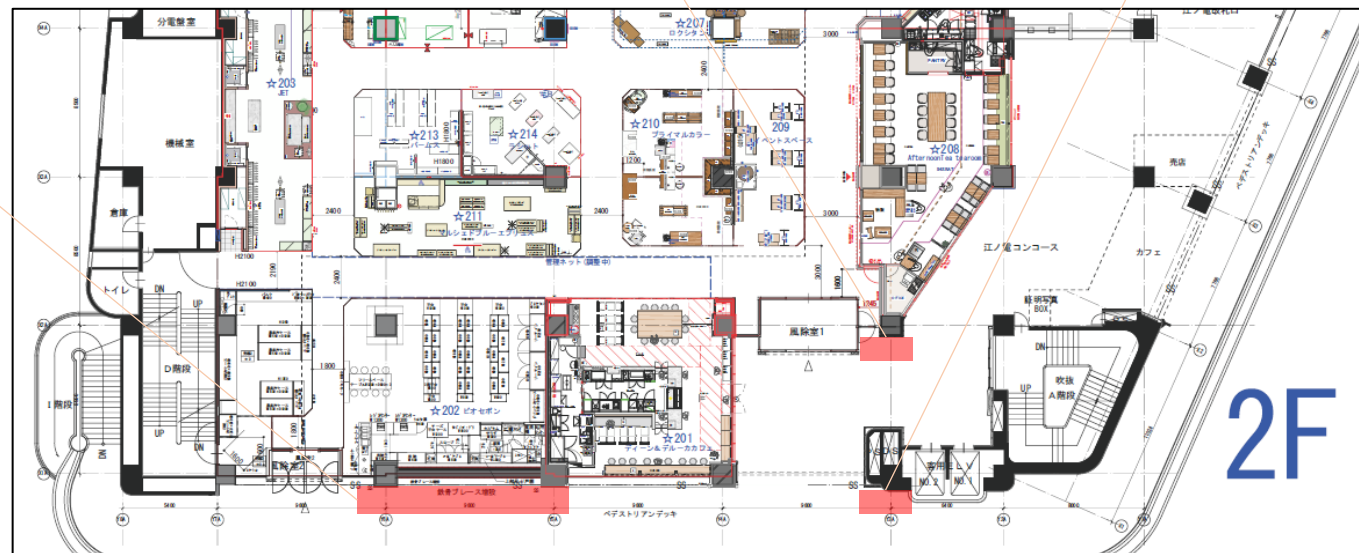

●詳細情報

『ODAKU 湘南 GATE 2F』				
	確認内容	可否(有無)	摘要	備考
運営計画	●営業(実施)可能時間		10:00~20:00	
	●飲食の可否	可		
	●物販の可否	可		
	●施設としての感染症対策の有無	有		
	●利用可能な控室、諸室の有無	有	B2F 後方施設従業員用	
	●お手洗いの位置(スタッフ用)	有	B2F、1F、2F、3F後方施設従業員用	
	●ごみの分別、処理方法	有	分別してあれば可。貸し出しするごみカードが必要	
	●入館方法 ※商業施設の場合		従業員通用口(建物裏側より)にて入館手続	※事前の申請が必要
作業関連	●設営・撤去作業可能時間		8:00~20:00 ※撤去はイベント終了後速やかに	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●搬入導線		1 荷捌き所、Fバックヤードから2階へ	
	●搬入スペースへの車両制限(サイズ等)		2 t 車まで	
	●イベントスペースへの車両搬出入時間		8:00~23:30	23:30以降は翌朝4:00まで出入りができません。
	●作業車両の駐車場留め置き可否(台数)	不可		
	●搬入・搬出時の養生の有無	無	搬出入物品により必要となる場合もあり	
電気・ネット関連	●通電状況	無		
	●電源(分電盤)位置・回路数・容量	有	各所:2口1200W	
	●電気工事における指定業者の有無	無	1次工事の場合は指定有	
	●インターネット環境	無		
設備・什器関連	●給排水設備の有無	無		
	●耐荷重		—	
	●天井高		—	
	●自動車展示の可否	否		
	●利用可能な既存備品・設備			
	ーテーブル/イス/サインスタンド等	有	数量に関しては要相談	